

水利安全生产监管信息系统（在建项目监理单位）

使用说明书

V1.0

DHC 北京东华合创科技有限公司

【2025.5】

目 录

1	前言	1
1.1	编写目的	1
1.2	术语	1
2	系统说明	2
2.1	系统访问	2
2.2	系统流程说明	2
3	功能说明	10
3.1	首页	10
3.2	基础信息	10
3.2.1	本单位信息	10
3.3	危险源管理	12
3.3.1	标段危险源管理	12
3.3.2	危险物品登记	15
3.4	隐患管理	16
3.4.1	本单位标段隐患	16
3.4.2	施工单位隐患	21
3.5	事故管理	26
3.5.1	事故月报	26
3.6	安全生产台账	27

1 前言

1.1 编写目的

文档是水利安全生产监管信息系统的在建项目监理单位用户手册，旨在指导业务人员更有效地使用该系统，并帮助运维管理人员高效地进行系统维护工作。

1.2 术语

术语	具体介绍
危险源	是指可能导致伤害和健康损害、财产损失或其他损失的来源。危险源通常由三个要素构成：潜在危险性、存在条件和触发因素。危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，可能带来的危害程度或损失大小，或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大小。危险源的存在条件是指危险源所处的物理、化学状态和约束条件状态。
事故隐患	是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一般事故隐患——是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患——是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

2 系统说明

2.1 系统访问

系统访问地址：<https://aqsc.mwr.cn>

登录账号说明：本系统用户使用水利安全生产监管信息系统的账号信息（身份证号及手机号）

登录方式说明：选用蓝证扫码或手机短信认证等方式登录系统，未安装蓝证的用户请扫码下载安装或访问蓝证下载地址：<https://id.mwr.cn/authn/appdownload.html> 下载安装。




图表 1 蓝证 APP 下载二维码

2.2 系统流程说明

水利安全生产监管信息系统包括采集用户和水行政监管用户，采集用户通过危险源管理、隐患管理、事故管理、报表管理进行数据的填报。监管用户通过危险源监管、隐患监管、事故监管对上报的采集信息进行管理。整个流程细分为用户访问流程、危险源流程、隐患流程、事故流程、应急预案流程、安全责任险流程。具体业务流程如下：

- **系统访问流程**

由于本系统与水利部的统一登录认证系统完成了对接集成，因此业务用户在使用本系统之前，需确定用户账号是否已经注册并分配权限。业务用户访问本系统的流程如下：

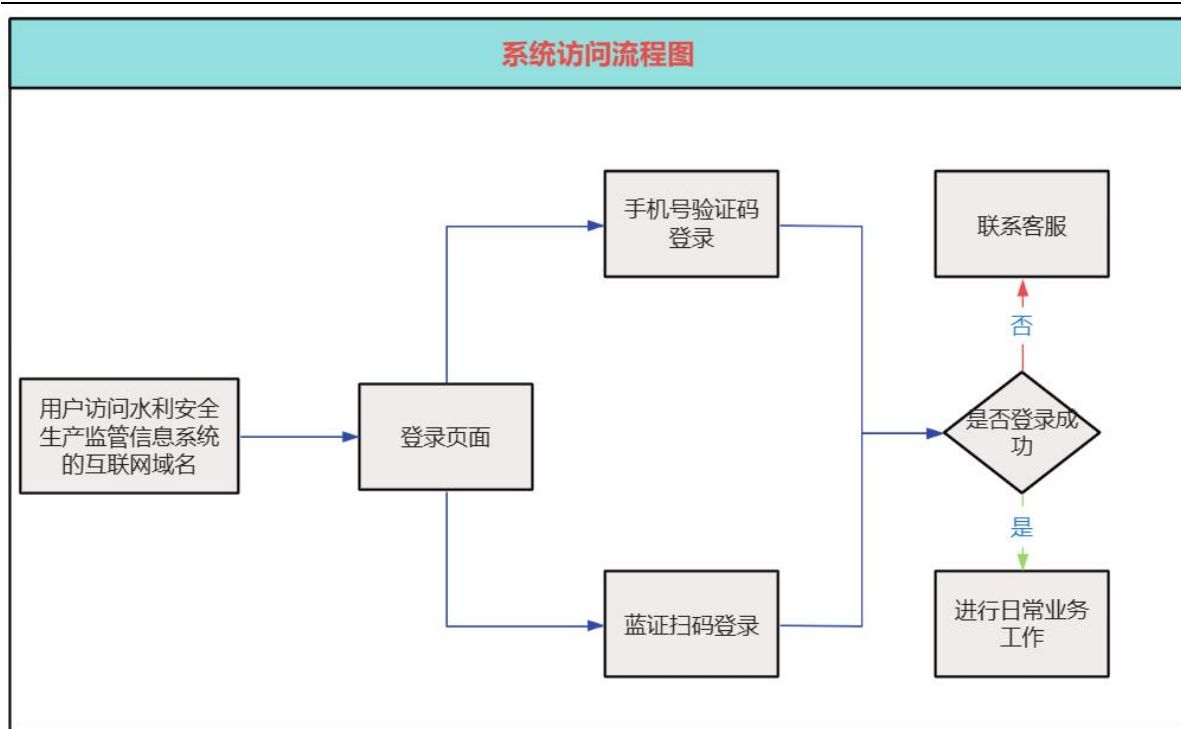


图表 2 系统登录流程图

- 1、用户访问水利安全生产监管信息系统的访问地址（<https://aqsc.mwr.cn>）；
- 2、浏览器自动跳转到系统登录页面；
- 3、用户通过蓝证 APP 扫码或手机号加验证码的方式进行系统登录；
- 4、系统自动判断是否登录成功，若成功用户可进行日常工作，若不成功用户需联系系统客服。

● 危险源业务流程

水利生产经营单位在生产运营过程中可能遇到的各种风险因素和潜在危险源。这些危险源广泛存在于施工、运行、设施设备、人员行为、管理体系和作业环境等多个方面。各水利生产经营单位根据本工程安全风险分级管控制度进行填报，重大风险的危险源需向上级行政主管部门报送。具体危险源流程如下图所示：

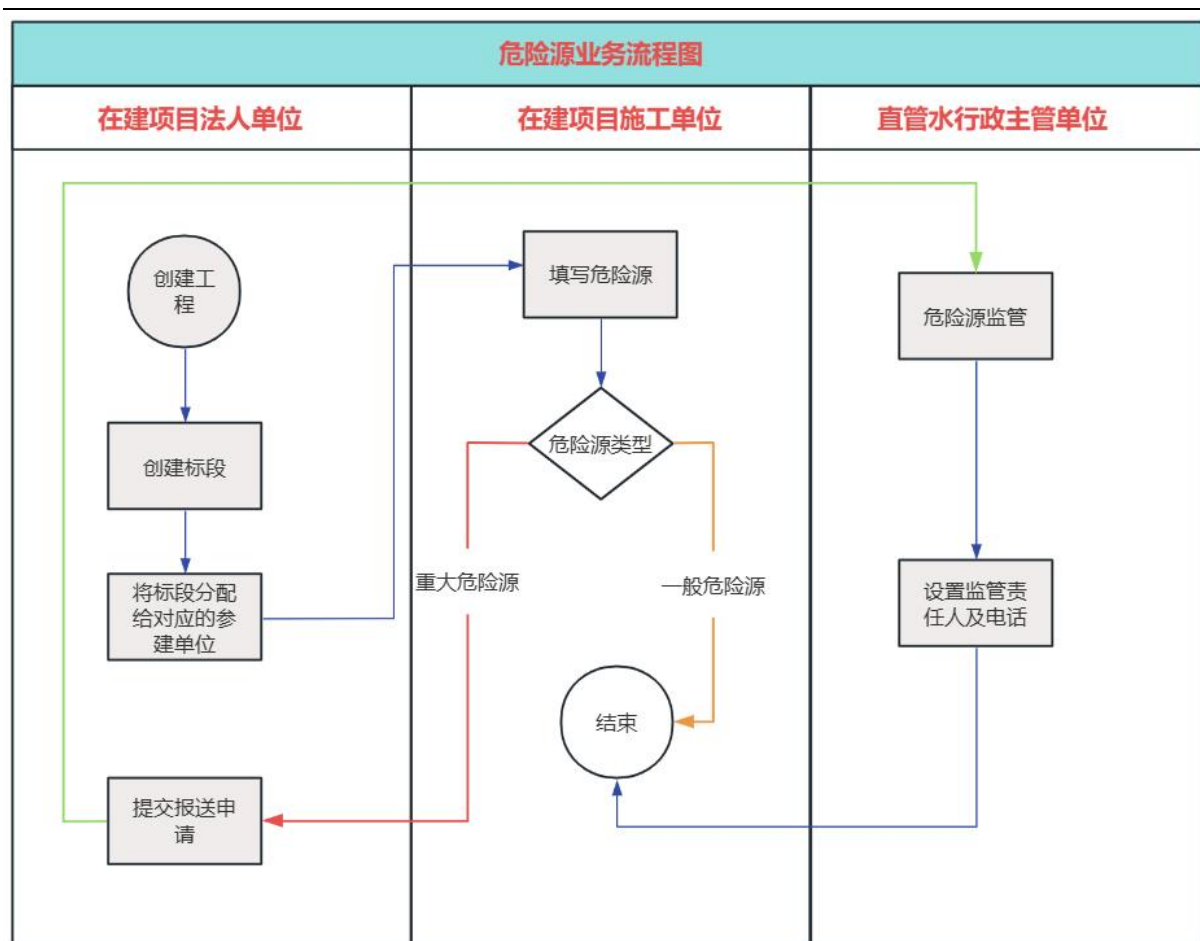

图表 3 危险源业务流程图

1、在建项目施工单位的流程：

- ✧ 填写危险源：填写危险源时选择标段，标段信息来源在建项目法人单位分配的标段。

2、在建项目法人单位的流程：

- ✧ 创建工程：在建项目法人单位在工程管理页面新建在建工程。
- ✧ 划分标段：在建项目法人单位将在建工程划分标段。
- ✧ 分配标段：在建项目法人单位将标段分配给对应的参建单位。
- ✧ 报送重大危险源：在建项目法人单位核对参建单位填写的危险源，核对无误后，将重大危险源报送到直管水行政主管单位。上级水行政主管部门监管完成后，该重大危险源显示已监管。

3、上级水行政主管部门的流程：

- ✧ 危险源监管：上级水行政主管部门接受在建项目法人单位提交的监管申请，设置危险源的监管责任人及监管责任人电话。监管完成后，该重大危险源状态显

✧ 隐患上报：在建项目法人单位将在建项目监理单位的隐患确认无误后，上报到直管水行政主管单位。

✧ 隐患整改：在建项目监理单位添加的本单位标段隐患由在建项目法人单位人工通知进行整改。

2、在建项目法人单位的流程：

✧ 隐患排查：在建项目法人单位可以录入本单位标段隐患和参建单位隐患。

✧ 本单位隐患：在建项目法人单位可以对本单位隐患进行整改，直管水行政主管单位督办后，显示已督办状态。

✧ 隐患月报：在建项目法人单位可以看到在建项目施工单位、在建项目监理单位及本单位隐患记录。

✧ 隐患上报：在建项目法人单位将在建项目施工单位、在建项目监理单位及本单位发现的隐患确认无误后，上报到直管水行政主管单位。

✧ 隐患整改：

✓ 未被督办的隐患，整改后，整改完成。

✓ 被督办的隐患，整改完成后，向直管水行政主管单位申请销号。直管水行政主管单位同意销号后，该隐患完成整改，隐患状态为已销号。

3、上级水行政主管单位的流程：

✧ 隐患督办：直管水行政主管单位，可对下级单位隐患进行督办。

✧ 隐患逐级上报/退回：

✓ 隐患可进行逐级上报。直管水行政主管单位在填报期内对辖区内的生产经营单位、项目在建项目法人单位、技术服务单位等单位上报的隐患治理信息进行检查，确认无误后，逐级上报；

✓ 存在问题时可退回至相关生产经营单位，修改完善后再次上报；

✧ 销号：被督办的隐患整改完成后，向生产经营单位申请销号，由上级直管水行政主管单位确认整改无误后，同意销号隐患整改完成。

❖ 注意事项：


1) 在建项目法人单位给参建单位分配标段后，在建项目施工单位才可进行填报隐患等操作。

2) 在建项目监理单位可填写本单位标段隐患和在建项目施工单位隐患

3) 在建项目监理单位可对本单位标段隐患进行整改，具体整改内容由在建项目法人单位人工通知。

● 事故业务流程

水利工程运行管理单位、水利工程建设参建单位以及其它生产经营单位事故发生后，应按照《水利安全生产信息报告和处置规则》规定时限和要求及时报告，现场有关人员立即报告本单位负责人，单位负责人接到事故报告后，应于 1 小时内向当地县级以上人民政府水行政主管部门和有关部门报告。情况紧急时，现场人员可以越级上报。事后填写事故说明信息并上报，具体事故上报流程如下：

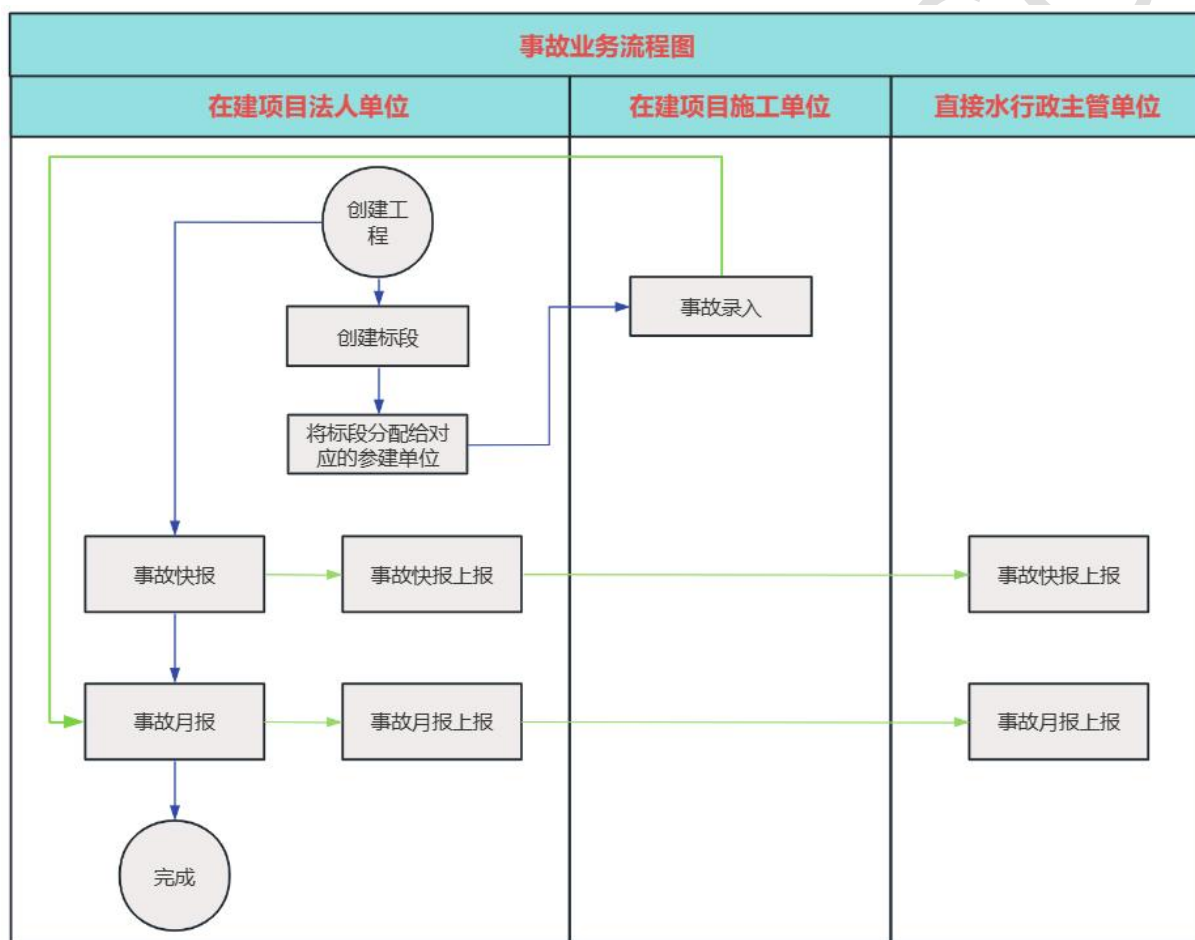

图表 5 事故业务流程图

1、在建项目施工单位流程：

✧ 事故月报：事故发生后，可以填报事故月报；该在建项目施工单位对应的在建项目法人单位可在报表管理中将填报的事故月报记录上报到直管水行政主管部门。

2、在建项目法人单位流程：

✧ 事故快报：发生事故以后，可以填报事故快报；可将事故快报直接上报到直管水行政主管单位。

✧ 事故快报上报后，在事故月报中生成一条事故月报记录，可在当月报表管理-事故月报中对该记录进行上报。

✧ 事故月报：事故发生后，可以填报事故月报；可在报表管理中将填报的及参建单位填报的事故月报记录上报到直管水行政主管部门。

3、上级水行政主管部门的流程：

✧ 事故快报：可将事故快报逐级上报。

✧ 事故月报：可以事故月报逐级上报；


❖ 注意事项：

1) 在建项目法人单位给参建单位分配标段后，在建项目施工单位才可进行填报事故等操作。

2) 在建项目监理单位可以查看在建项目施工单位事故月报。

● 安全责任险管理流程

依据工具法律法规，大型在建水利工程等项目，开工前必须投保安责险。安责险以在建工程标段为单位进行投保。安全责任险管理流程如下：

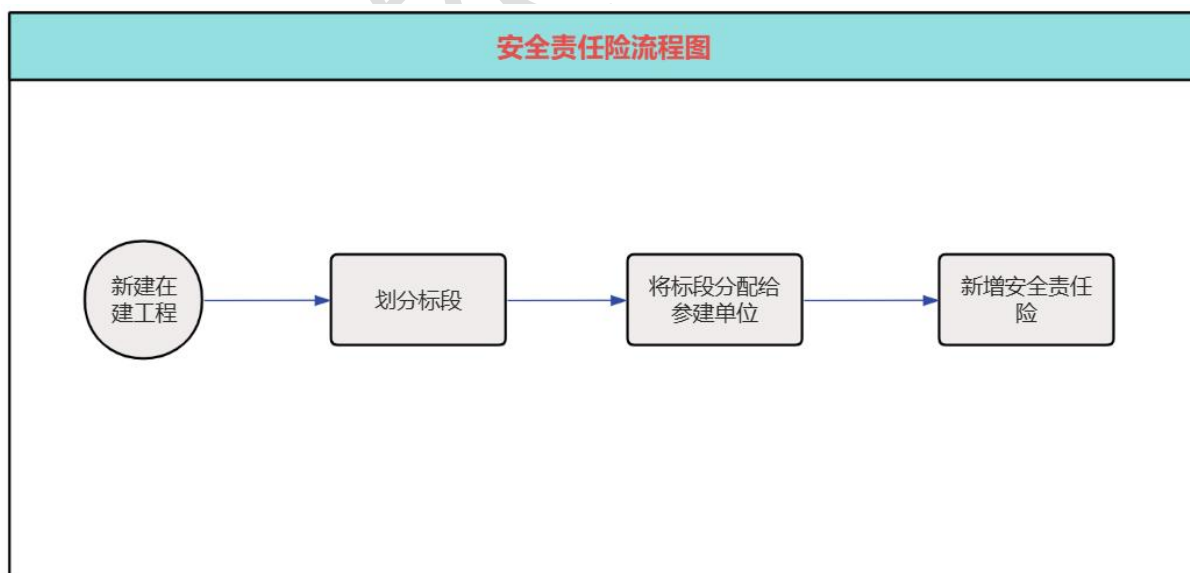

图表 6 安全责任险业务流程图

在建项目法人单位流程：

✧ 新建在建工程：在建项目法人单位新建在建工程。

✧ 划分标段：对在建工程划分标段。

✧ 将标段分配给参建单位：在建项目法人单位可以将标段分配给参建单位，也可不进行分配。

✧ 新增安全责任险

✓ 如果将标段分配给参建单位，添加安全责任险时，可选择投保单位为参建单位。

✓ 如果未将标段分配给参建单位，添加安全责任显示，只能选择在建项目法人单位。

❖ **注意事项：**


在建项目监理单位为工程标段购买安全责任险后，需由对应的在建项目法人单位完成信息填报。

3 功能说明

目前监理单位水利安全生产监管信息系统功能包括基础信息、危险源管理、隐患管理、事故管理、报表管理、安全责任险管理、应急信息管理等功能。

3.1 首页

用户登录后，点击‘首页’菜单，打开首页页面。首页展示系统内的待办工作、预警提示以及相关政策、安全生产标准规范的下载链接。

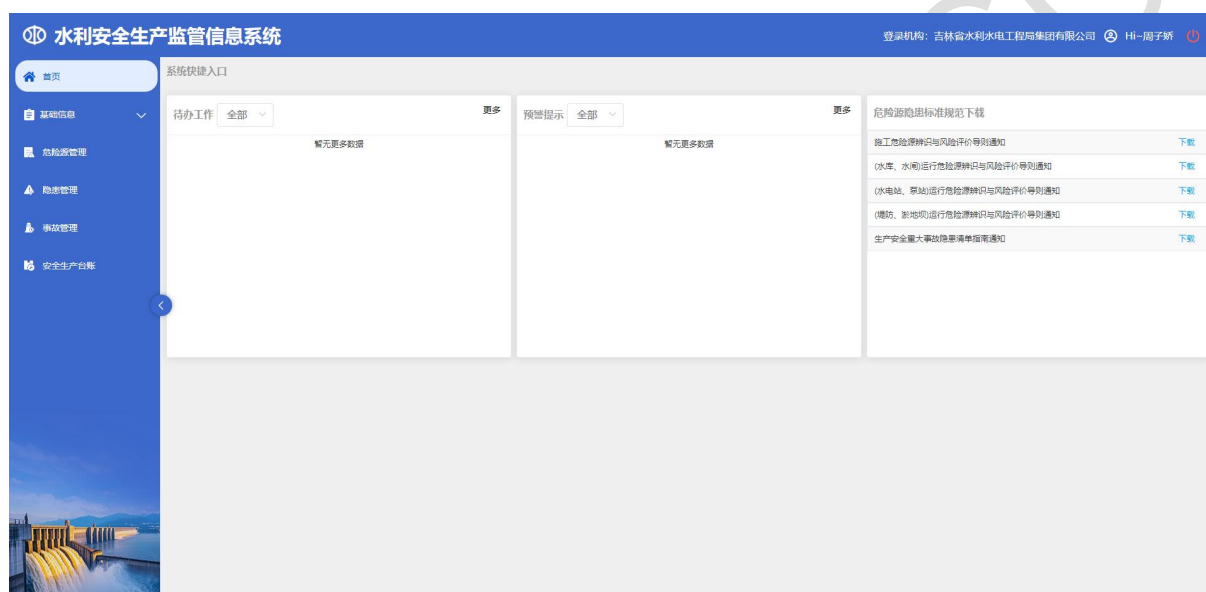

图表 7 首页

3.2 基础信息

3.2.1 本单位信息

3.2.1.1 本单位信息页面显示

用户登录后，点击‘基础信息’菜单下的‘本单位信息’子菜单，打开本单位信息页面。

图表 8 本单位信息页面

3.2.1.2 保存

在本单位信息页面，依次填写单位信息，其中带红色星号的为必须填写项，当前页面填写完成并所有指标均满足数据验证，点击保存，提示保存成功。若指标不符合验证要求，则需要根据提醒进行指标的修改，直至满足数据验证，最后完成新增，点击【保存】。


图表 9 本单位信息—保存

❖ 注意事项：

- 1) 点击【添加文件】按钮，打开资源管理器，选择格式为 pdf/jpg/png/的文件、单个文件不能大于 10M，并且最多只能上传 10 个文件。
- 2) 点击【上传文件】按钮，把添加的文件成功上传到系统。

3.2.1.3 刷新

在本单位信息页面，点击【刷新】按钮，文本框中修改或填写的信息被清除，回到修改之前的状态。

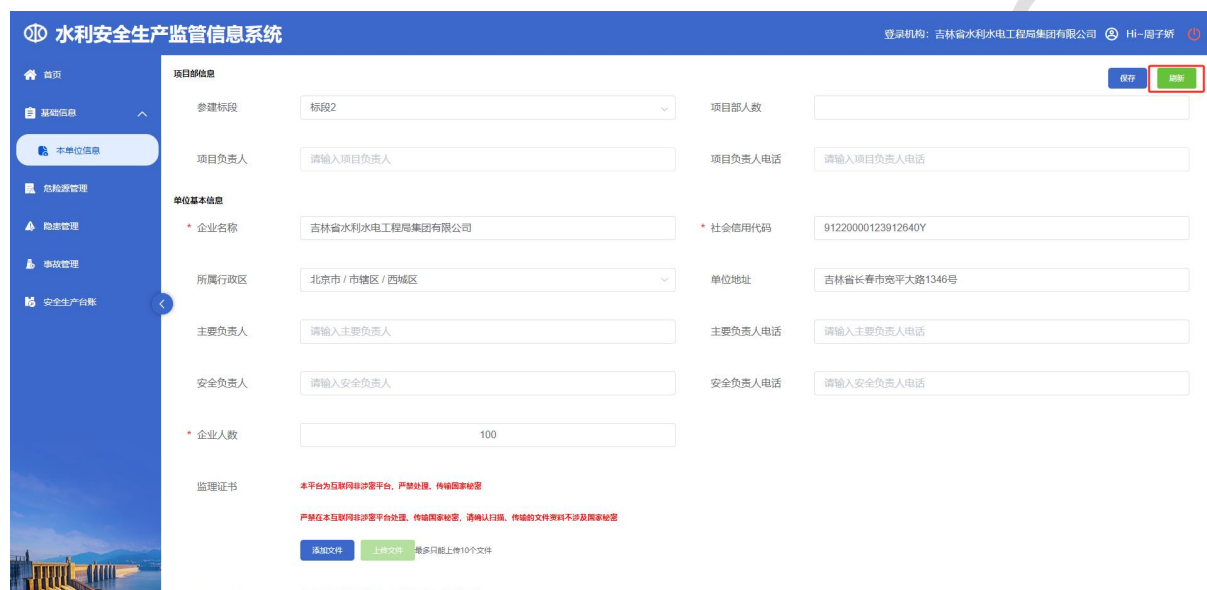


图表 10 本单位信息—刷新

3.3 危险源管理

3.3.1 标段危险源管理

3.3.1.1 标段危险源列表

用户登录后，点击‘危险源管理’菜单，默认显示标段危险源列表。点击‘危险源名称’，打开危险源详情框。

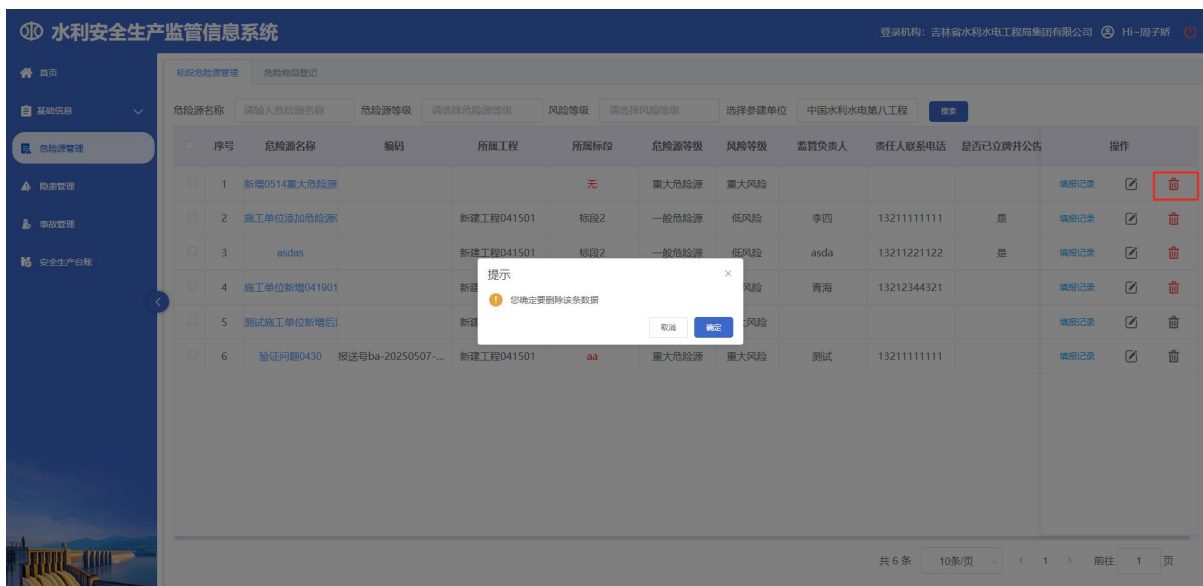


图表 13 危险源管理—标段危险源管理—删除

❖ 注意事项:

已经报送成功的记录的【删除】按钮为灰色不可用状态，该记录不允许删除。

3.3.1.4 填报记录

在标段危险源管理页中，点击【填报记录】，打开日常监控记录窗口，可对日常监控记录进行查看。

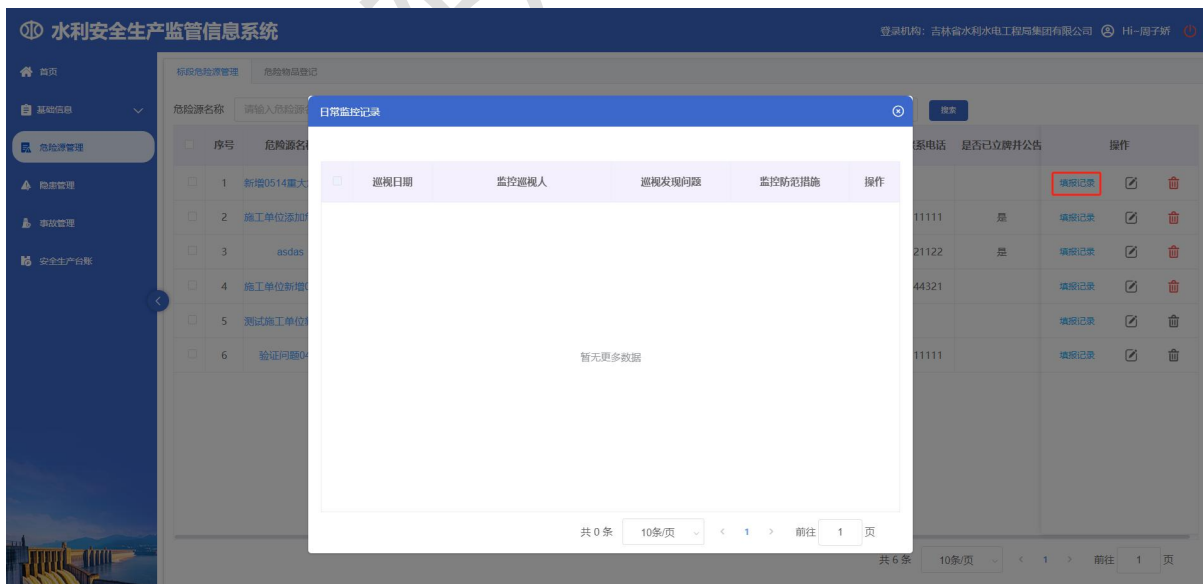


图表 14 危险源管理—标段危险源管理—填报记录

3.3.2 危险物品登记

3.3.2.1 危险物品登记列表

用户登录后，点击‘危险源管理’菜单，点击‘危险物品登记’页签，打开危险物品登记页面。

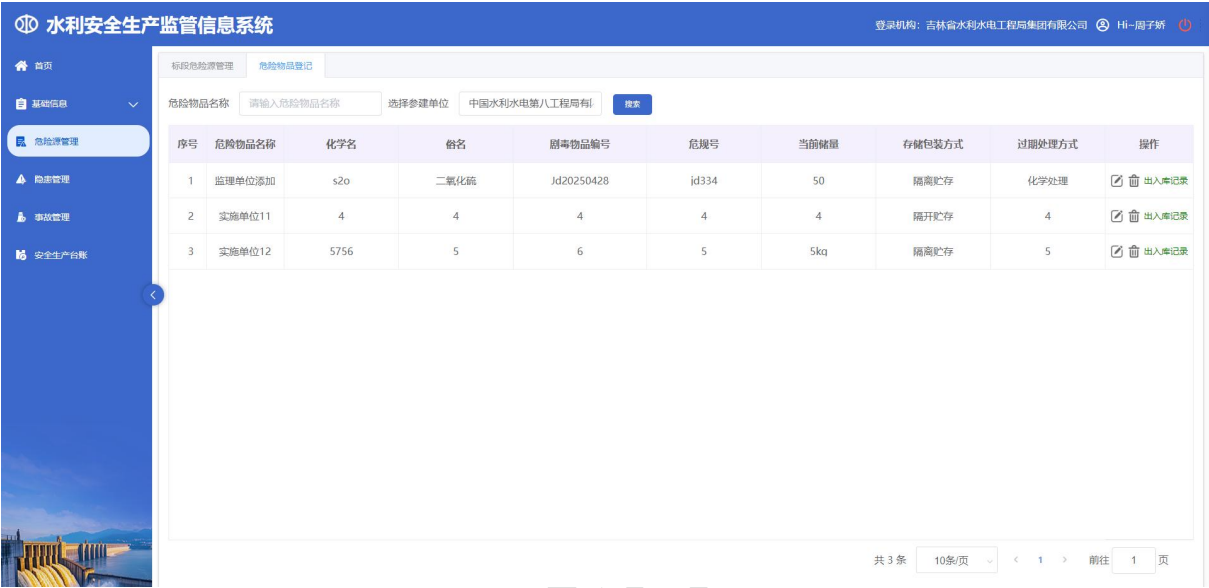


序号	危险物品名称	化学名	俗名	剧毒物品编号	危规号	当前储量	存储包装方式	过册处理方式	操作
1	监理单位添加	s2o	二氧化硫	Jd20250428	jd334	50	隔离贮存	化学处理	☒ 出入库记录
2	实施单位11	4	4	4	4	4	隔开贮存	4	☒ 出入库记录
3	实施单位12	5756	5	6	5	5kg	隔离贮存	5	☒ 出入库记录

图表 15 危险源管理—危险物品登记—危险物品登记列表

3.3.2.2 搜索

在危险物品登记页中，输入危险物品名称，点击【搜索】按钮，列表显示符合查询条件的数据。

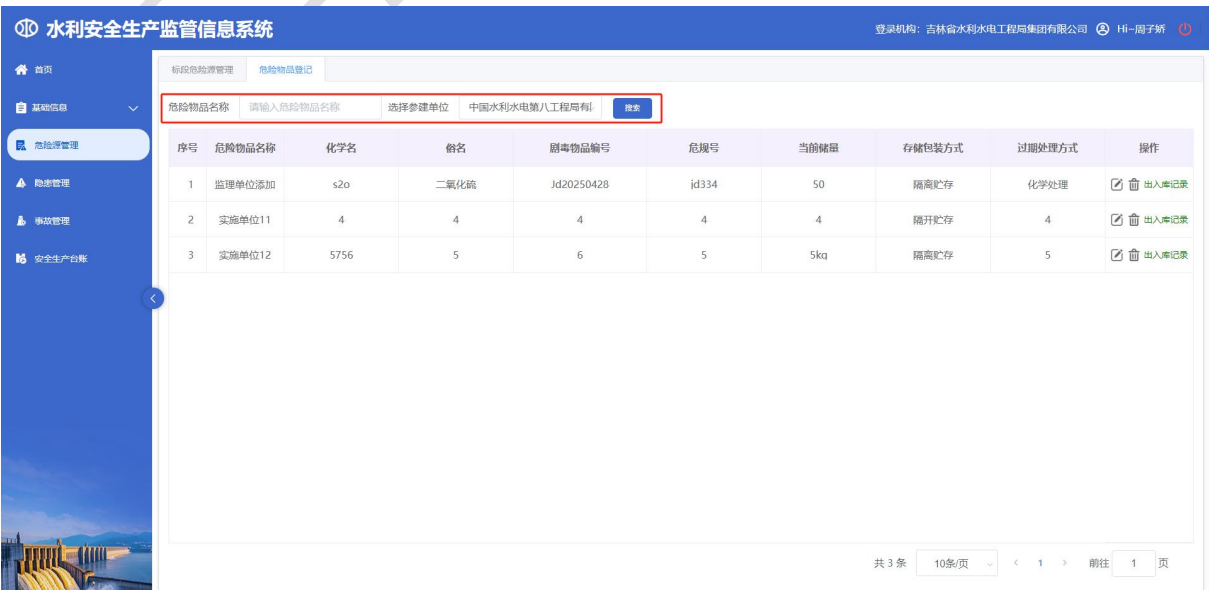


序号	危险物品名称	化学名	俗名	剧毒物品编号	危规号	当前储量	存储包装方式	过册处理方式	操作
1	监理单位添加	s2o	二氧化硫	Jd20250428	jd334	50	隔离贮存	化学处理	☒ 出入库记录
2	实施单位11	4	4	4	4	4	隔开贮存	4	☒ 出入库记录
3	实施单位12	5756	5	6	5	5kg	隔离贮存	5	☒ 出入库记录

图表 16 危险源管理—危险物品登记—搜索

3.3.2.3 出入库记录

在危险物品登记页中，点击【出入库记录】，打开出入库记录窗口，可对入库记录、出库记录进行查看。

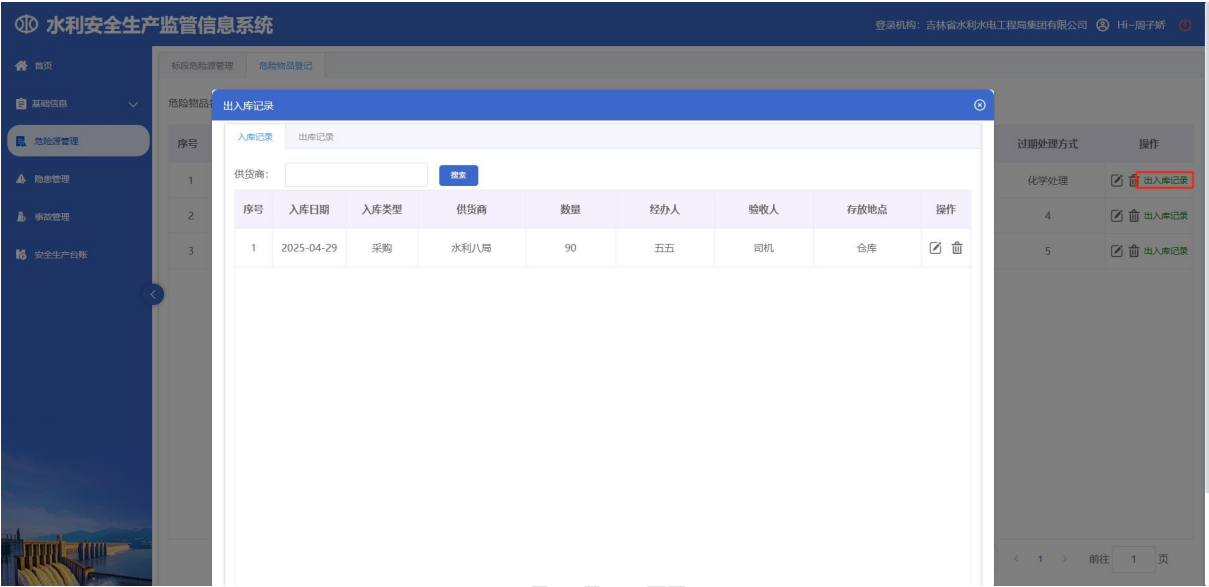

图表 17 危险源管理—危险物品登记—出入库记录

3.4 隐患管理

3.4.1 本单位标段隐患

3.4.1.1 本单位标段隐患列表

用户登录后，点击‘隐患管理’菜单，打开本单位标段隐患列表。点击‘隐患名称’，打开隐患详细信息框。

点击保存，提示保存成功。若指标不符合验证要求，则需要根据提醒进行指标的修改，直至满足数据验证，最后完成新增，点击【保存】。

The screenshot shows the 'New Hazard' form within the 'Hazard Management' module. The form is titled '本单位标段隐患新增' (New Hazard in This Unit's Section). It contains several input fields and dropdown menus for creating a new hazard record. The fields include: '隐患名称' (Hazard Name), '所属标段' (Section), '排查日期' (Inspection Date), '隐患级别' (Hazard Level), '隐患类型' (Hazard Type), '排查单位' (Inspection Unit), '发现人' (Discoverer), '职务' (Position), '隐患部位' (Hazard Location), and '隐患情况描述' (Hazard Description). There is also a section for '现场照片附件' (On-site Photo Attachments) with a warning about file types and sizes. The form has '添加文件' (Add File) and '上传文件' (Upload File) buttons, and a '保存' (Save) button at the bottom right. The background shows a list of existing hazards and a sidebar with navigation options.

图表 20 隐患管理—本单位标段隐患—新建

3.4.1.4 编辑


在本单位标段隐患页面，点击明细列表的【编辑】按钮，进入编辑页面，修改需要变更的指标，修改完成后点击【保存】按钮。

The screenshot shows the 'Edit Hazard' form within the 'Hazard Management' module. The form is titled '本单位标段隐患修改' (Edit Hazard in This Unit's Section). It contains several input fields and dropdown menus for editing an existing hazard record. The fields include: '隐患名称' (Hazard Name), '所属标段' (Section), '排查日期' (Inspection Date), '隐患级别' (Hazard Level), '隐患类型' (Hazard Type), '排查单位' (Inspection Unit), '发现人' (Discoverer), '职务' (Position), '隐患部位' (Hazard Location), and '隐患情况描述' (Hazard Description). There is also a section for '现场照片附件' (On-site Photo Attachments) with a warning about file types and sizes. The form has '添加文件' (Add File) and '上传文件' (Upload File) buttons, and a '保存' (Save) button at the bottom right. The background shows a list of existing hazards and a sidebar with navigation options.

图表 21 隐患管理—本单位标段隐患—编辑

3.4.1.5 删除

在本单位标段隐患页中，上报记录的【删除】按钮显示灰色不可用状态；未上报记录的【删除】按钮显示红色可用状态。点击可用状态的【删除】按钮，点击【确认】按钮，所在行数据被成功删除。

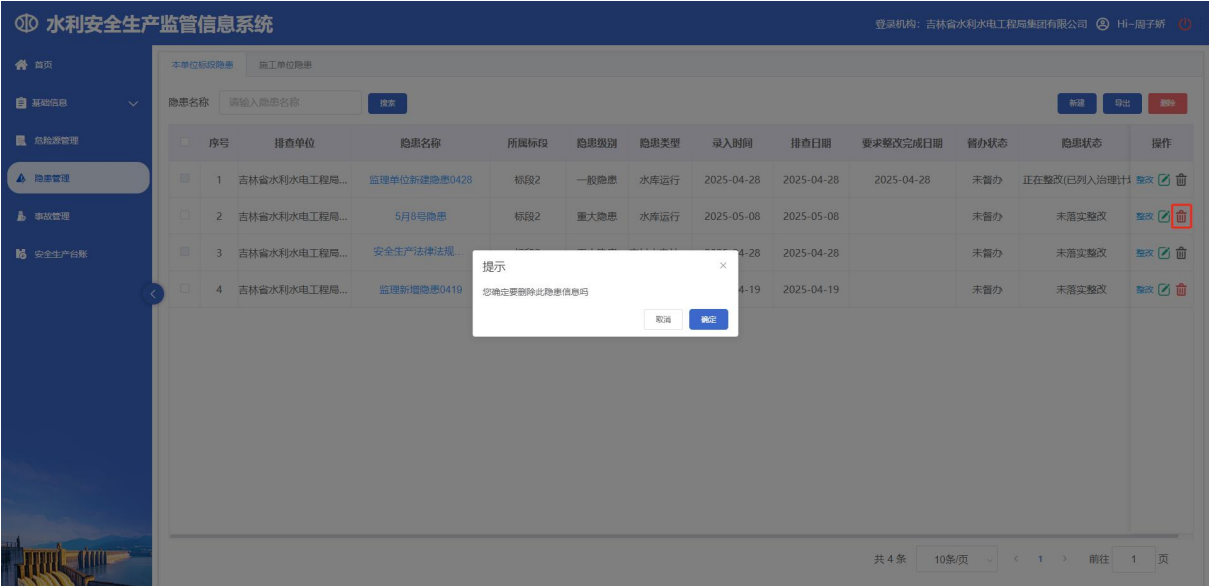


图表 22 隐患管理—本单位标段隐患—删除

❖ 注意事项：

已上报的隐患记录不可删除。

3.4.1.6 批量删除

在本单位标段隐患页中，选择一条或多条未上报的记录，点击页面右上角的【删除】按钮，点击确定，删除数据成功。

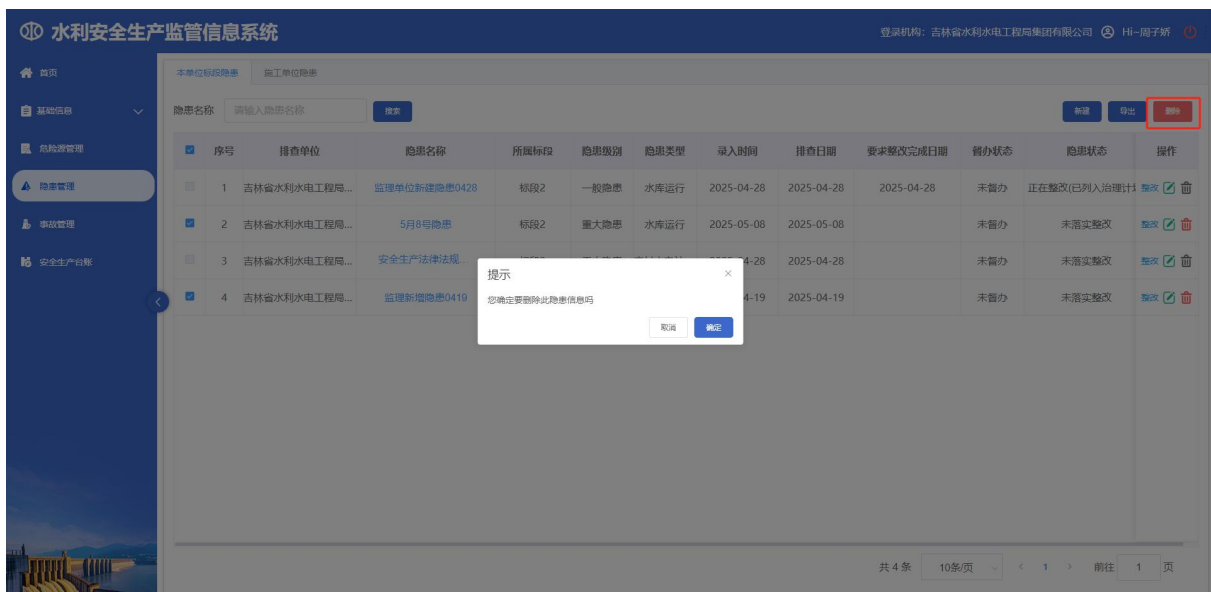

图表 23 隐患管理—本单位标段隐患—批量删除

❖ 注意事项：

只能选择未上报的记录进行删除操作。

3.4.1.7 整改


在本单位标段隐患页面，点击明细列表的【整改】按钮，打开‘工程隐患整改记录维护’框。，依次填写‘整改落实’、‘整改进展情况’和‘整改完成’栏中的信息，其中带红色星号的为必须填写项，当前页面填写完成并所有指标均满足数据验证，点击保存，提示保存成功。若指标不符合验证要求，则需要根据提醒进行指标的修改，直至满足数据验证，最后完成新增，点击【保存】。



图表 24 隐患管理—本单位标段隐患—整改

3.4.1.8 导出

在本单位标段隐患页中，点击右上角【导出】按钮，本单位隐患列表中的数据以 excel 文件格式成功导出。

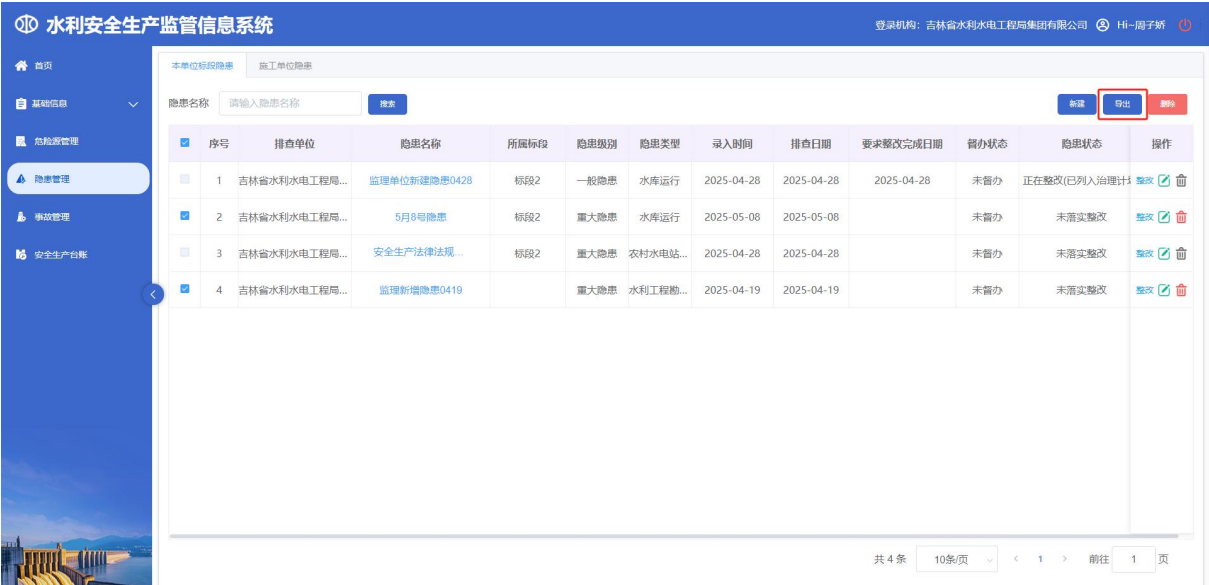

图表 25 隐患管理—本单位标段隐患—导出

3.4.2 施工单位隐患

3.4.2.1 施工单位隐患列表

用户登录后，点击‘隐患管理’菜单，在打开的页面点击‘施工单位隐患’页签，打开施工单位隐患列表。点击‘隐患名称’，打开隐患详细信息框。

水利安全生产监管信息系统

首页

基础信息

危险源管理

隐患管理

事故管理

安全生产台账

登录机构: 吉林水务水利水电工程局集团有限公司

Hi-周子妍

本单位标段隐患

施工单位隐患

隐患名称

请输入隐患名称

选择单位

中国水利水电第八工程局有

搜索

新增

导出

删除

	序号	排查单位	隐患名称	所属标段	隐患级别	隐患类型	录入时间	排查日期	要求整改完成日期	督办状态	隐患状态	操作
☒	1	中国水利水电第八工程...	测试隐患内容能否正常显示	大沽河净水厂...	重大隐患	农村水电站...	2025-05-12	2025-05-12	2025-05-12	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐
☐	2	中国水利水电第八工程...	安全生产目标管理...	标段2	一般隐患	水库建设	2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐
☐	3	吉林水务水利水电工程局...	监理单位新增参建...	标段2	重大隐患	水库建设	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-08	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐
☐	4	天津市水务工程建设事...	法人单位新建参建...	标段2	一般隐患	水库运行	2025-05-08	2025-05-08		未督办	未落实整改	☒ ☐
☒	5	中国水利水电第八工程...	施工单位新增隐患0508	aa	重大隐患	水库运行	2025-05-08	2025-05-08		未督办	未落实整改	☒ ☐
☒	6	中国水利水电第八工程...	测试标段名称能否正常显示	标段2	重大隐患	水库建设	2025-04-30	2025-04-30		未督办	未落实整改	☒ ☐
☒	7	中国水利水电第八工程...	施工单位新增隐患0428	标段2	重大隐患	农村水电站...	2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐

共 7 条

10条/页

< 1 >

前往

1

页

图表 26 隐患管理—施工单单位隐患—施工单单位隐患列表

3.4.2.2 搜索

在施工单单位隐患页中，输入隐患名称、选择单位等查询条件，点击【搜索】按钮，列表显示符合查询条件的数据。

水利安全生产监管信息系统

首页

基础信息

危险源管理

隐患管理

事故管理

安全生产台账

本单位标段隐患

施工单位隐患

隐患名称

请输入隐患名称

选择单位

中国水利水电第八工程局有

搜索

新建

导出

删除

☐	序号	排查单位	隐患名称	所属标段	隐患级别	隐患类型	录入时间	排查日期	要求整改完成日期	督办状态	隐患状态	操作
☒	1	中国水利水电第八工程...	测试隐患内容能否正常显示	大沽河净水厂...	重大隐患	农村水电站...	2025-05-12	2025-05-12	2025-05-12	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐
☐	2	中国水利水电第八工程...	安全生产目标管理...	标段2	一般隐患	水库建设	2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐
☐	3	吉林省水利水电工程局...	监理单位新增参建...	标段2	重大隐患	水库建设	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-08	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐
☐	4	天津市水务工程建设事...	法人单位新建参建...	标段2	一般隐患	水库运行	2025-05-08	2025-05-08		未督办	未落实整改	☒ ☐
☒	5	中国水利水电第八工程...	施工单单位新增隐患0508	aa	重大隐患	水库运行	2025-05-08	2025-05-08		未督办	未落实整改	☒ ☐
☒	6	中国水利水电第八工程...	测试标段名称能否正常显示	标段2	重大隐患	水库建设	2025-04-30	2025-04-30		未督办	未落实整改	☒ ☐
☒	7	中国水利水电第八工程...	施工单单位新增隐患0428	标段2	重大隐患	农村水电站...	2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐

共 7 条

10条/页

< 1 >

前往

1

页

图表 27 隐患管理—施工单单位隐患—搜索

3.4.2.3 新建

在施工单位隐患页面，点击页面右上角【新建】按钮，依次填写施工单位隐患信息，其中带红色星号的为必须填写项，当前页面填写完成并所有指标均满足数据验证，点击保存，提示保存成功。若指标不符合验证要求，则需要根据提醒进行指标的修改，直至满足数据验证，最后完成新增，点击【保存】。

水利安全生产监管信息系统

登录机构: 吉林省水利水电工程集团有限公司 HI-周子婧

施工单位隐患新增

上传的电子文件名称必须为中文，如有多个附件，则名称格式为中文+顺序号（001，按需要增加），例如演练照片001，用于说明文件内容。文件名称的中文部分长度不可超过10个汉字，文件类型为gif, jpg, jpeg, png, pdf, 且整个文件大小不超过10MB

基本信息

* 隐患名称 请输入隐患名称 选择 * 所属标段 请选择所属标段

* 排查日期 请选择排查日期 * 隐患级别 请输入隐患级别

* 隐患类型 请选择隐患类型 * 排查单位 吉林省水利水电工程集团有限公司

发现人 周子婧 职务 请输入职务

* 隐患部位 请输入隐患部位 * 隐患情况描述 请输入隐患情况描述

* 现场照片附件 本平台为互联网非涉密平台，严禁处理、传输国家秘密
严禁在本互联网非涉密平台处理、传输国家秘密，请确认扫描、传输的文件资料不涉及国家秘密

添加文件 上传文件 最多只能上传10个文件

取消 保存

督办状态	隐患状态	操作
未督办	正在整改(已列入治理计划)	✓ 删除
未督办	正在整改(已列入治理计划)	✓ 删除
未督办	正在整改(已列入治理计划)	✓ 删除
未督办	未落实整改	✓ 删除
未督办	未落实整改	✓ 删除
未督办	未落实整改	✓ 删除
未督办	正在整改(已列入治理计划)	✓ 删除


图表 28 隐患管理—施工单位隐患—新建

❖ 注意事项：

监理单位新建施工单位隐患后，进入施工单位隐患管理页面能看到新建的记录。

3.4.2.4 编辑

在施工单位标段隐患页面，点击明细列表的【编辑】按钮，进入编辑页面，修改需要变更的指标，修改完成后点击【保存】按钮。

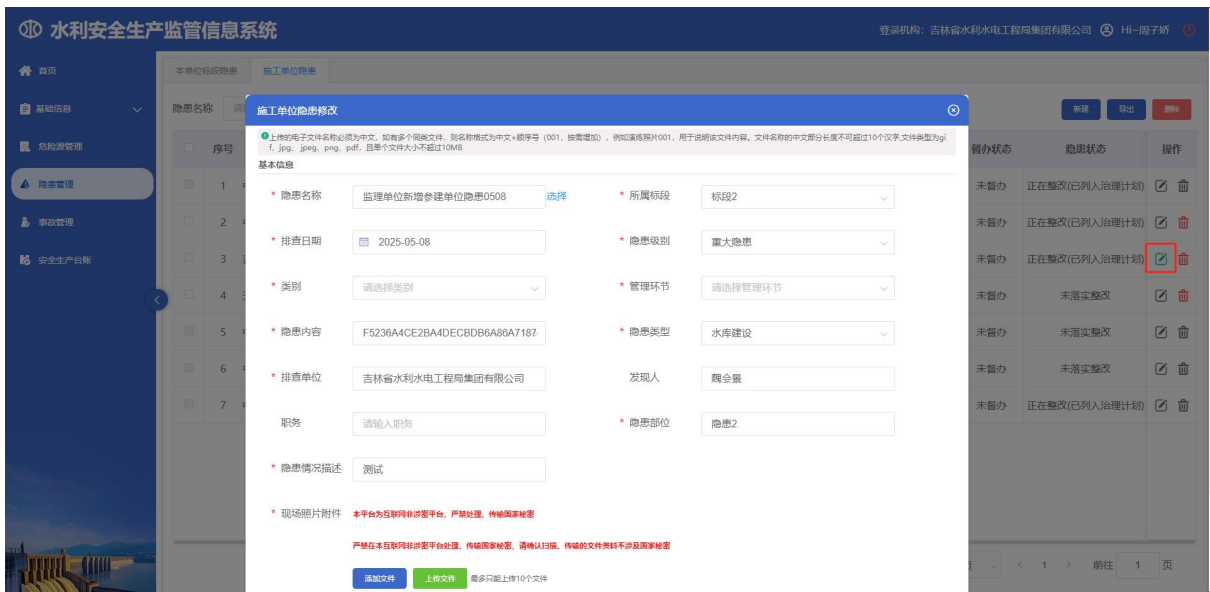


图表 29 隐患管理—施工单位隐患—编辑

❖ 注意事项：

监理单位只能修改自己新增的施工单位隐患记录。

3.4.2.5 删除

在施工单位标段隐患页中，上报记录的【删除】按钮显示灰色不可用状态；未上报记录的【删除】按钮显示红色可用状态。点击可用状态的【删除】按钮，点击【确认】按钮，所在行数据被成功删除。

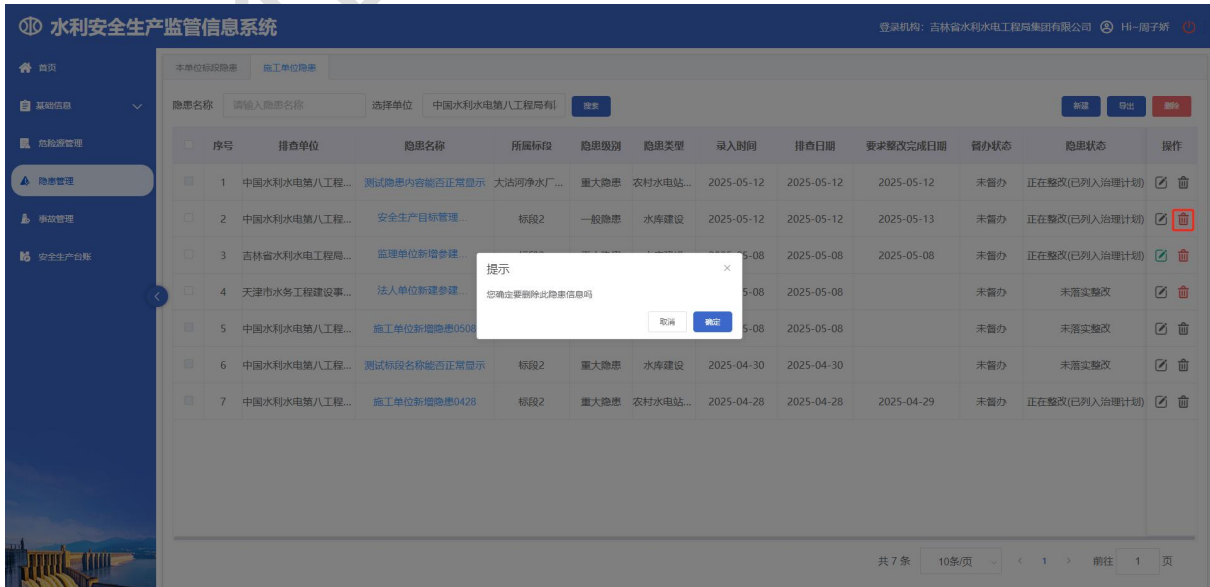


图表 30 隐患管理—施工单位隐患—删除

❖ 注意事项：

- 1) 监理单位删除施工单位隐患后，该记录在施工单位隐患管理页面中也会同步删除。
- 2) 上报记录的【删除】按钮显示灰色不可用状态，不可删除已上报记录。

3.4.2.6 批量删除

在监理单位标段隐患页中，选择一条或多条未上报的记录，点击页面右上角的【删除】按钮，点击确定，删除数据成功。

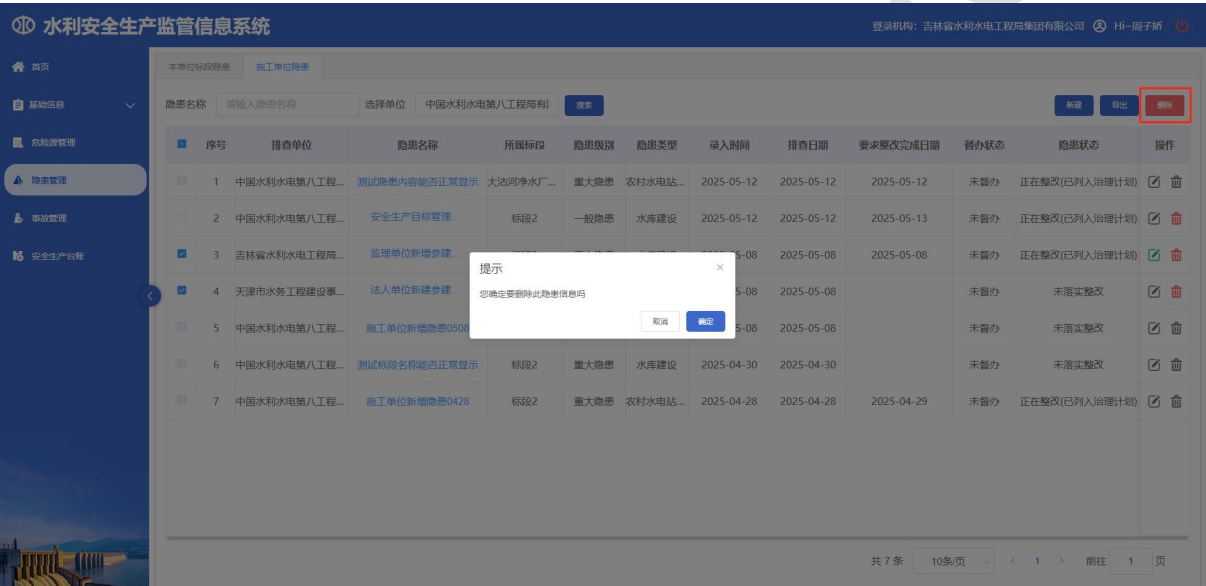

图表 31 隐患管理—施工单位隐患—批量删除

❖ 注意事项：

监理单位删除施工单位隐患后，进入施工单位隐患管理页面该记录也被成功删除。

3.4.2.7 导出

在监理单位标段隐患页中，点击右上角【导出】按钮，本单位隐患列表中的数据以 excel 文件格式成功导出。

水利安全生产监管信息系统

登录机构: 吉林省水利水电工程局集团有限公司

HI-周子妍

首页

基础信息

危险源管理

隐患管理

事故管理

安全生产台账

本单位标段隐患

施工单位隐患

隐患名称

请输入隐患名称

选择单位

中国水利水电第八工程局有

搜索

新建

导出

删除

	序号	排查单位	隐患名称	所属标段	隐患级别	隐患类型	录入时间	排查日期	要求整改完成日期	督办状态	隐患状态	操作
☐	1	中国水利水电第八工程...	测试隐患内容能否正常显示	大沽河净水厂...	重大隐患	农村水电站...	2025-05-12	2025-05-12	2025-05-12	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐
☐	2	中国水利水电第八工程...	安全生产目标管理...	标段2	一般隐患	水库建设	2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐
☒	3	吉林省水利水电工程局...	监理单位新增参建...	标段2	重大隐患	水库建设	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-08	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐
☒	4	天津市水务工程建设事...	法人单位新建参建...	标段2	一般隐患	水库运行	2025-05-08	2025-05-08		未督办	未落实整改	☒ ☐
☐	5	中国水利水电第八工程...	施工单位新增隐患0508	aa	重大隐患	水库运行	2025-05-08	2025-05-08		未督办	未落实整改	☒ ☐
☐	6	中国水利水电第八工程...	测试标段名称能否正常显示	标段2	重大隐患	水库建设	2025-04-30	2025-04-30		未督办	未落实整改	☒ ☐
☐	7	中国水利水电第八工程...	施工单位新增隐患0428	标段2	重大隐患	农村水电站...	2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	未督办	正在整改(已列入治理计划)	☒ ☐

共 7 条

10条/页

< 1 >

前往

1

页

图表 32 隐患管理—施工单位隐患—导出

3.5 事故管理

3.5.1 事故月报

3.5.1.1 事故月报列表

用户登录后，点击‘事故管理’菜单，显示事故月报列表。点击列表中的记录，打开该事故月报的详细信息框。

水利安全生产监管信息系统

登录机构: 吉林省水利水电工程局集团有限公司

Hi-周子妍

首页

基础信息

危险源管理

隐患管理

事故管理

安全生产台账

施工单位月报事故查询

选择参建单位: 中国水利水电第八工程局有

事故等级: 请选择事故等级

发生时间: 自 开始日期 至 结束日期

搜索

事故单位类型	事故类型	发生时间	重伤人数	死亡人数	直接经济损失(万元)	事故原因	事故简要情况	是否责任事故	是否已电话上报
施工单位	淹溺	2025-05-08	3	0	456.45		事故简要	是	是
施工单位	机械伤害	2025-04-28	0	0	100		00	否	否
施工单位	起重伤害	2025-04-28	0	0	90		000	是	是
施工单位	触电	2025-04-29	0	0	9000		90	是	是
水利工程管理	起重伤害	2025-04-29	3	0	800		09	是	是

共 5 条

10条/页


< 1 >

前往 1 页

图表 33 事故管理—事故月报—事故月报列表

3.5.1.2 搜索


在事故月报页中，输入事故等级、发生时间等查询条件，点击【搜索】按钮，列表显示符合查询条件的数据。

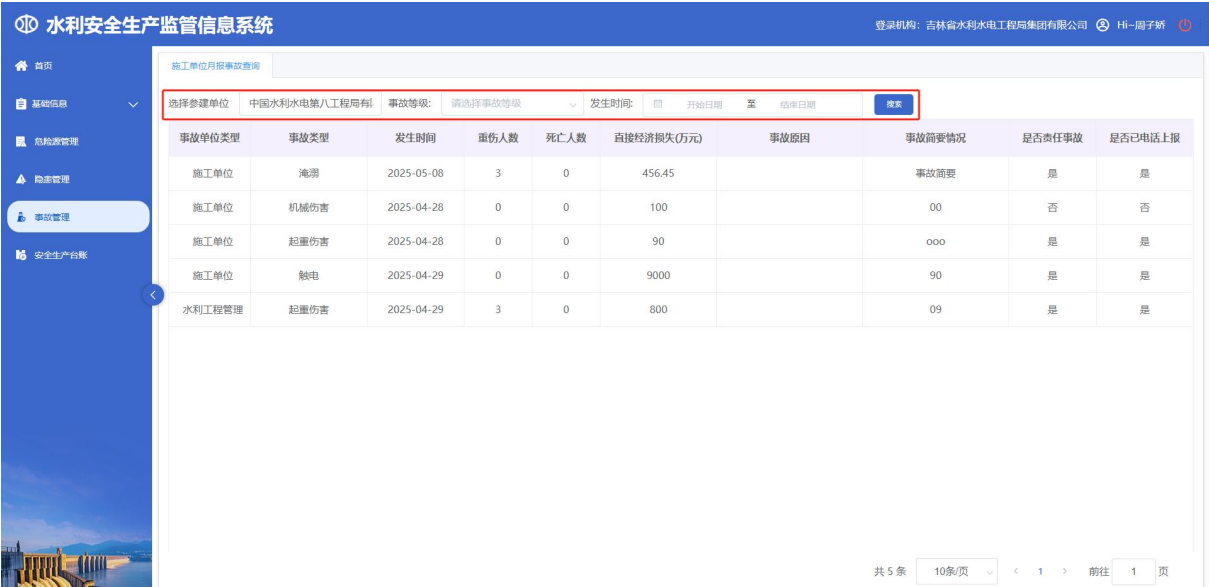

图表 34 事故管理—事故月报—搜索

3.6 安全生产台账

用户登录后，点击‘安全生产台账’菜单，打开安全生产台账页面，可以查看施工单位的单位信息、危险源管理、隐患管理、事故管理。单位信息与施工单位账号登陆系统后的本单位信息一致。危险源管理、隐患管理、事故管理功能说明请参考 3.3 危险源管理、3.4 隐患管理和 3.5 事故管理模块。

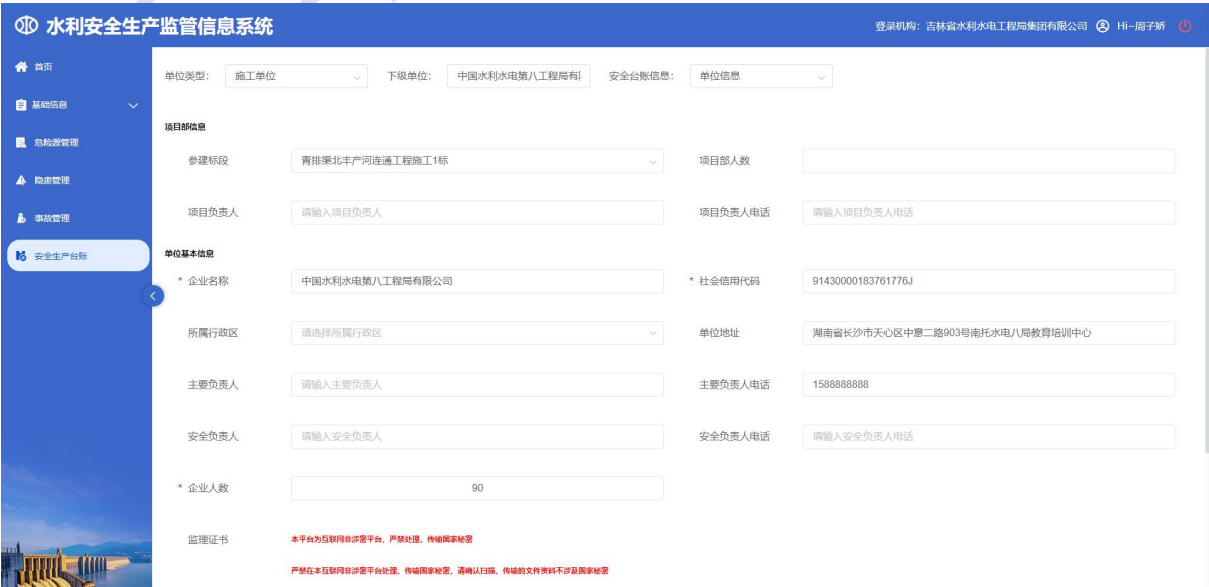

图表 35 安全生台账

东华软件DHCC